

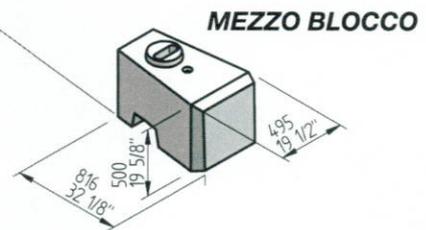
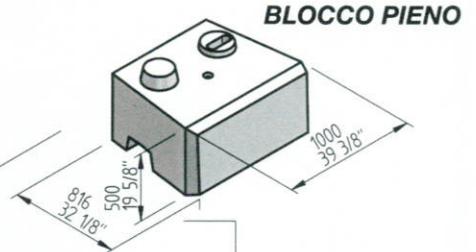
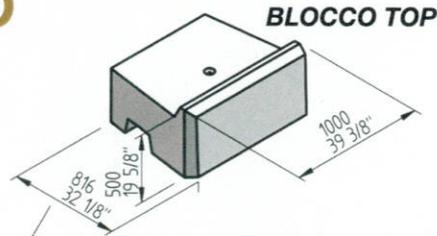



MURO DI CONTENIMENTO AUTOPORTANTE

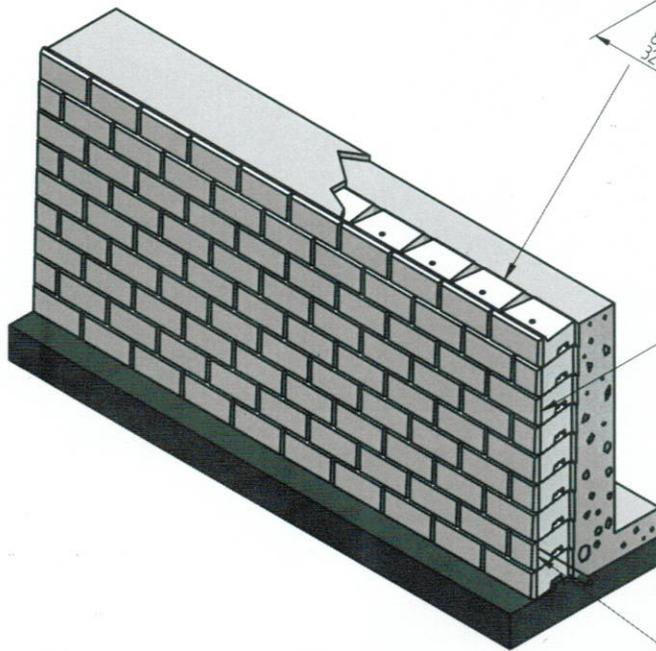

FINO A 4,5 METRI

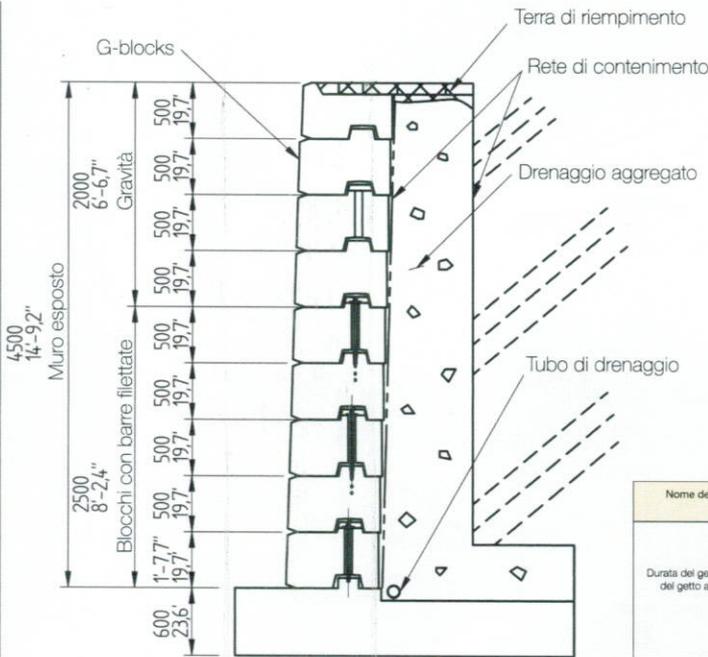

RISULTATI DEI TEST SU G-BLOCK

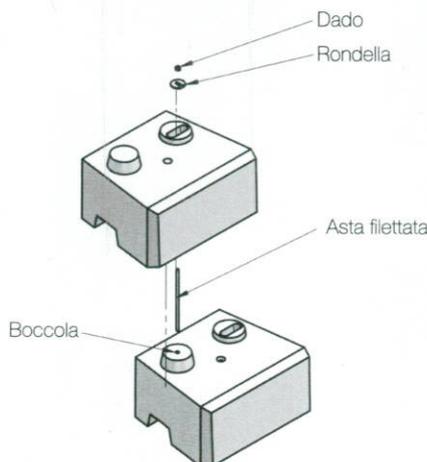

| Nome del Test | Descrizione del Test | Standard | Codice di esempio | % perdita di peso dopo 100 cicli | Condizione |
|---|---|--------------------|-------------------|---|---------------------------|
| Durata del gelo-disgelo del getto a secco | Valutazione del gelo-disgelo in una soluzione salina al 3% | C1262-10 sezione 7 | 1 | 0,0% | < 1% |
| | | | 2 | 0,0% | < 1% |
| | | | 3 | 0,0% | < 1% |
| | | | 4 | 0,0% | < 1% |
| | | | 5 | 0,0% | < 1% |
| Nome del Test | Descrizione del Test | Standard | Codice di esempio | % di assorbimento dopo 24 ore | Condizione |
| Test di assorbimento e densità | Saturazione di assorbimento dell'acqua e asciugatura | ASTM C140 - 11a | 1 | 2,81% | < 5% dopo 24 ore |
| | | | 2 | 2,95% | < 5% dopo 24 ore |
| | | | 3 | 3,03% | < 5% dopo 24 ore |
| Nome del Test | Descrizione del Test | Standard | Codice di esempio | Resistenza alla compressione [N/mm ²] | Condizione |
| Resistenza alla compressione | Applicazione di massimo carico | ASTM C140 - 11a | 1 | 58,0 | > 40 [N/mm ²] |
| | | | 2 | 48,5 | > 40 [N/mm ²] |
| | | | 3 | 56,0 | > 40 [N/mm ²] |
| Nome del Test | Descrizione del Test | Standard | Codice di esempio | Differenza dalla dimensione standard | Condizione |
| Misurazioni | Misurazioni delle dimensioni complessive: larghezza, altezza e profondità. Specificatamente in altezza. | ASTM C1372 | 1 | 2 mm | ± 3,2 mm |
| | | | 2 | 2 mm | ± 3,2 mm |
| | | | 3 | 3 mm | ± 3,2 mm |
| | | | 4 | 3 mm | ± 3,2 mm |
| | | | 5 | 3 mm | ± 3,2 mm |
| | | | 6 | 2 mm | ± 3,2 mm |
| | | | 7 | 2 mm | ± 3,2 mm |
| | | | 8 | 2 mm | ± 3,2 mm |